

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ «ДК 021:2015:42510000-4 Теплообмінники, кондиționери повітря,
холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**

**ОСНОВНОГО СЛОВНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ ДК 021:2015
«ЄДИНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК»**

1. **Найменування:** Військова частина 2144 7 прикордонний загін Державної прикордонної служби України
 2. **Місце знаходження:** м. Львів, вул. Личаківська, 74
 3. **Код ЄДРПОУ:** 14321653
 4. **Назва предмета закупівлі:** ДК 021:2015:42510000-4 Теплообмінники, кондиționери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої
 5. **Процедура закупівлі –** Запит ціни пропозицій
- Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-06-27-001938-a
- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** Згідно із технічним завданням
- Місце постачання:** 79010, Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, 74.
- Очікувана вартість предмета закупівлі:** 133 880,00 грн.

№ з/п	Найменування	Кількість, шт.	Технічна характеристика товару	Вимоги до строків постачання
1	Кондиціонер	4	<p><u>Режими роботи:</u> охолодження, обігрів, очищення повітря, осушення, вентилятор, автоматичний, нічний, авторестарт</p> <p><u>Wi-Fi управління,</u></p> <p><u>Самодіагностика,</u></p> <p><u>Самоочищення, Турборежим</u></p> <p><u>Функції:</u> дисплей, таймер, звукове сповіщення</p> <p><u>Максимальна довжина магістралі:</u> 20 м</p> <p><u>Напруга живлення:</u> 1Ph, (220-240)V, 50Hz</p> <p><u>Продуктивність (холод):</u> 3.5 кВт</p> <p><u>Теплопродуктивність:</u> 3,4 кВт</p> <p><u>Витрата повітря:</u> 590/520/480/400/350/320/280 м3/г</p> <p><u>Споживана потужність (холод):</u> 1083 Вт</p> <p><u>Споживана потужність (тепло):</u> 918 Вт</p> <p><u>Автовимкнення:</u> так</p> <p><u>Колір:</u> Білий</p> <p><u>Гарантія:</u> 3 роки</p> <p><u>Кількість режимів:</u> 12</p> <p><u>Потужність:</u> 3.5 кВт</p> <p><u>Тип компресора:</u> Інверторний</p> <p><u>Тип кондиціонера:</u> Спліт-система</p> <p><u>Живлення:</u> Мережа</p> <p><u>Тип керування:</u> Дистанційний пульт</p> <p><u>Тип встановлення внутрішнього блока:</u> Настінний</p>	до 31.07.2023 року

			<u>Діапазон температур:</u> від -15С до +43С <u>Клас енергоефективності:</u> А <u>Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ):</u> 842х596х320 мм <u>Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ):</u> 773х250х185 мм <u>Рівень шуму внутрішнього блоку:</u> 52дБ <u>Тип фреону:</u> R410А <u>Площа приміщення:</u> від 25 кв.м. до 35 кв.м. <u>Покриття теплообмінника:</u> Blue Fin	
--	--	--	---	--

Поставка обладнання має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації обладнання.

Відхилення від зазначених технічних характеристик (габаритних, комплектації,) не допускається.

Прийом - передача Обладнання по якості та комплектності проводиться відповідно до товаро-супровідних документів (накладних, технічного паспорту).

Неякісне обладнання підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару, несе Постачальник.

Гарантія на поставлений товар повинна супроводжуватись Гарантійним талоном та відповідними документами від виробника. Термін гарантії розпочинається з моменту передачі обладнання Замовнику та складає 36 місяці.

Строк поставки Обладнання: Поставка обладнання здійснюється за заявкою Замовника на протязі 5-ти днів з дня отримання такої.

Доставку та розвантаження обладнання здійснює Постачальник за свій рахунок (чи/або своїми силами). Доставка має бути здійснена спеціалізованим автотранспортом з дотриманням правил перевезення відповідного товару, визначеним законодавством.


Порядок оплати товару: оплата Замовником проводиться на протязі 5-ти банківських днів з моменту поставки та монтажу обладнання Постачальником.

До вартості обладнання повинно бути включено вартість монтажу на об'єкті Замовника. Монтаж буде проходити в наступних приміщеннях, а саме: 2 кондиціонери на першому поверсі з пробиванням отворів в несучих стінах будівлі товщиною до 1 м.; 1 кондиціонер монтується на висоті другого поверху з пробиванням несучої стіни будівлі товщиною до 1,5 м., будівля збудована в 1850 роках та має висоту поверху близько 4,2м.; 1 кондиціонер монтується на висоті другого поверху з пробиванням отвору в стельовому перекритті та встановленням вуличного блоку на горищі, товщина бетонного перекриття складає до 0,5 м.

Попередня оплата не проводиться Замовником.

Постачальник оплачує усі витрати, пов'язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.).

Офіцер житлово-експлуатаційної служби відділу
тилового забезпечення
старший лейтенант

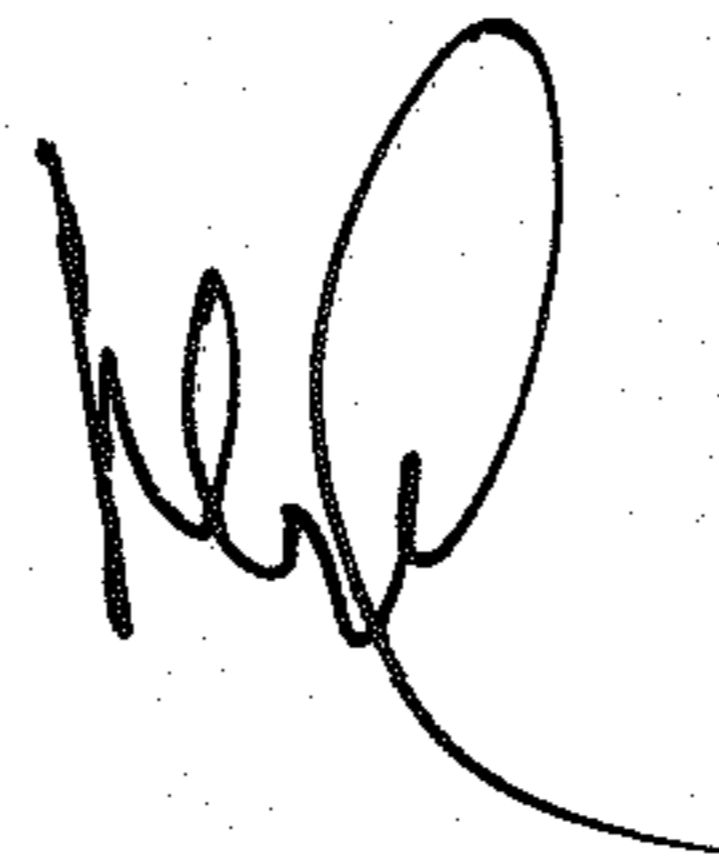

Юлія ЛИКТЕЙ